

Sprengel Museum Hannover

Kurt-Schwitters-Platz 1
30169 Hannover

Tel: +49 511 16843875

sprengel-museum@hannover-stadt.de
<https://www.sprengel-museum.de>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. Dezember 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Museumsansicht
mit Alice Aycock,
Another Twister, 2015,
Sprengel Museum
Hannover, Leihgabe
Hannover Rück
Stiftung

Alice Aycock, Courtesy
Thomas Schulte, Berlin;
Herling/Herling/Werner,
Sprengel Museum Hannover

Parken



Parken

©Simon Kesting

Parkplatz

Öffentliche barrierefreie Parkplätze Gneiststraße



Öffentliche
barrierefreie
Parkplätze
Gneiststraße

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 200 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Öffentliche barrierefreie Parkplätze Kurt-Schwitters-Platz



Öffentliche
barrierefreie
Parkplätze Kurt-
Schwitters-Platz

©Simon Kesting

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg außen

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

ÖPNV



ÖPNV

©Simon Kesting

Bushaltestelle "Maschsee / Sprengel Museum"



Bushaltestelle
"Maschsee / Sprengel
Museum"

©Simon Kesting

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg außen

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Haupteingang EG (2013 geschlossen)



Haupteingang EG
(geschlossen)

©Simon Kesting

Haupteingang (wg. Sanierung geschlossen)



Haupteingang
(wg. Sanierung
geschlossen)

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Weg außen

Weg zwischen den Eingängen



Weg zwischen den
Eingängen

©Simon Kesting



Weg zwischen den
Eingängen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 1000 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 180 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang



Weg von
Bushaltestelle und
Parkplätzen zum
Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von
Bushaltestelle und
Parkplätzen zum
Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von
Bushaltestelle und
Parkplätzen zum
Haupteingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug



Weg von
Bushaltestelle und
Parkplätzen zum
Außenaufzug

©Simon Kesting



Weg von
Bushaltestelle und
Parkplätzen zum
Außenaufzug

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Außenaufzug am "Rudolf-von-Bennigsen-Ufer"



Außenaufzug am
"Rudolf-von-
Bennigsen-Ufer"

©Simon Kesting



Außenaufzug am
"Rudolf-von-
Bennigsen-Ufer"

©Simon Kesting



Außenaufzug am
"Rudolf-von-
Bennigsen-Ufer"

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Eingang Calder-Saal



Eingang Calder-Saal

©Simon Kesting

Eingang Calder-Saal



Eingang Calder-Saal

©Simon Kesting

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg außen

Weg zwischen den Eingängen



Weg zwischen den Eingängen

©Simon Kesting



Weg zwischen den Eingängen

©Simon Kesting

Breite des Weges: 1000 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 180 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Haupteingang

©Simon Kesting

Breite des Weges: 180 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 90 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 10 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 40 m.

Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug

©Simon Kesting



Weg von Bushaltestelle und Parkplätzen zum Außenaufzug

©Simon Kesting

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Außenaufzug am "Rudolf-von-Bennigsen-Ufer"



Außenaufzug am
"Rudolf-von-
Bennigsen-Ufer"

©Simon Kesting



Außenaufzug am
"Rudolf-von-
Bennigsen-Ufer"

©Simon Kesting



Außenaufzug am
"Rudolf-von-
Bennigsen-Ufer"

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Kasse / Ticketschalter



Kasse / Ticketschalter

©Simon Kesting

Kasse



Kasse

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 95 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg durch Foyer



Weg durch Foyer

©Simon Kesting



Weg durch Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Calder-Saal Foyer (temporärer Eingang)



Calder-Saal Foyer
(temporärer Eingang)

©Simon Kesting



Calder-Saal Foyer
(temporärer Eingang)

©Simon Kesting

Garderobe Calder-Saal



Garderobe Calder-Saal

©Simon Kesting



Garderobe Calder-Saal

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 93 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 93 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Calder-Saal Foyer



Calder-Saal Foyer

©Simon Kesting



Calder-Saal Foyer

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 175 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg durch Foyer



Weg durch Foyer

©Simon Kesting



Weg durch Foyer

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 175 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Calder-Saal



Calder-Saal

©Simon Kesting



Calder-Saal

©Simon Kesting



Calder-Saal

©Simon Kesting

Calder-Saal



Calder-Saal

©Simon Kesting



Calder-Saal

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 17 m

TIEFE des Raums: 20 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 264 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe Calder-Saal



Treppe Calder-Saal

©Simon Kesting



Treppe Calder-Saal

©Simon Kesting



Treppe Calder-Saal

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 33


Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.


Anmerkungen für den Gast: verbindet die Ebenen Erweiterungsbau und UG

Rampe Calder-Saal

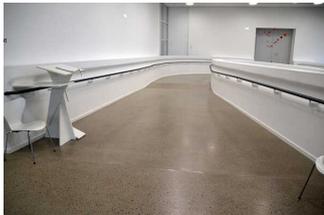


Rampe Calder-Saal

©Simon Kesting

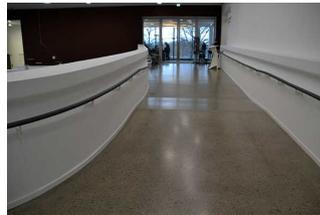

Rampe Calder-Saal

©Simon Kesting

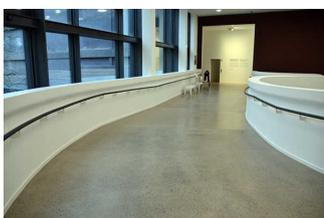

Rampe Calder-Saal

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 260 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 7 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 30 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weitergeführt.


BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Aufzug Calder-Saal

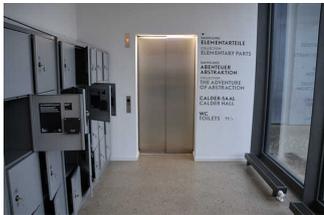

Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting



Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting



Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

BREITE der Kabine innen: 170 cm

TIEFE der Kabine innen: 170 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Ausstellungsräume EG



Ausstellungsräume EG

©Simon Kesting



Ausstellungsräume EG

©Simon Kesting

Ausstellungshalle



Ausstellungshalle

©Simon Kesting



Ausstellungshalle

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 280 cm

Art der Tür: Zweiflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 220 cm

Weg durch die Ausstellungshalle



Weg durch die Ausstellungshalle

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 45 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Während der Arbeiten am geschlossenen Haupteingang sind Shop und Restaurant nur vom Calder-Saal durch die Ausstellungshalle hindurch zugänglich.

Shop EG



Shop EG

©Simon Kesting

Shopkasse



Shopkasse

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 150 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 96 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 96 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Shopfläche (temporär)



Shopfläche (temporär)

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 205 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 11 m

TIEFE des Raums: 13 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 205 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg durch die Ausstellungshalle



Weg durch die
Ausstellungshalle

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 45 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Während der Arbeiten am geschlossenen Haupteingang sind Shop und Restaurant nur vom Calder-Saal durch die Ausstellungshalle hindurch zugänglich.

Ausstellungsräume Erweiterungsbau



Ausstellungsräume
Erweiterungsbau

©Simon Kesting

Filmraum



Filmraum

©Simon Kesting

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausstellungsräume Erweiterungsbau



Ausstellungsräume
Erweiterungsbau

©Simon Kesting



Ausstellungsräume
Erweiterungsbau

©Simon Kesting



Ausstellungsräume
Erweiterungsbau

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 280 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 280 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 270 cm

Rampe Calder-Saal



Rampe Calder-Saal

©Simon Kesting



Rampe Calder-Saal

©Simon Kesting



Rampe Calder-Saal

©Simon Kesting

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 260 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 7 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 30 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weitergeführt.


BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Aufzug Calder-Saal

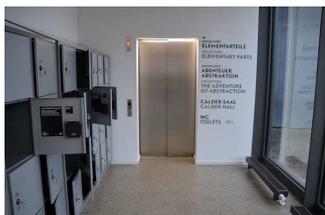

Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting



Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting



Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

BREITE der Kabine innen: 170 cm

TIEFE der Kabine innen: 170 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm


Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Ausstellungsräume UG



Ausstellungsräume
UG

©Simon Kesting

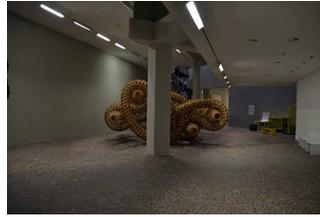

Ausstellungsräume
UG

©Simon Kesting



Ausstellungsräume
UG

©Simon Kesting



Ausstellungsräume
UG

©Simon Kesting

Sprengel Focus



Sprengel Focus

©Simon Kesting



Sprengel Focus

©Simon Kesting



Sprengel Focus

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 16 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 665 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Sonderausstellung S1-S6



Sonderausstellung
S1-S6

©Simon Kesting



Sonderausstellung
S1-S6

©Simon Kesting



Sonderausstellung
S1-S6

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 195 cm

Sammlung U1-U18



Sammlung U1-U18

©Simon Kesting



Sammlung U1-U18

©Simon Kesting



Sammlung U1-U18

©Simon Kesting



Sammlung U1-U18

©Simon Kesting



Sammlung U1-U18

©Simon Kesting

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 115 cm

Treppe Calder-Saal



Treppe Calder-Saal

©Simon Kesting



Treppe Calder-Saal

©Simon Kesting



Treppe Calder-Saal

©Simon Kesting

Vorhandene Schwellen/Stufen: 33

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: verbindet die Ebenen Erweiterungsbau und UG

Aufzug Calder-Saal



Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting



Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting



Aufzug Calder-Saal

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 100 cm

BREITE der Kabine innen: 170 cm

TIEFE der Kabine innen: 170 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 150 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Museumsstraße




Museumsstraße

©Simon Kesting



Museumsstraße

©Simon Kesting

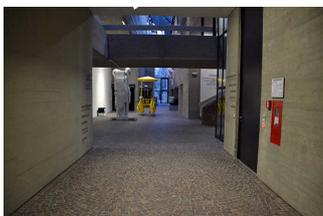

Museumsstraße

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 120 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 360 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Merzbau



Merzbau

©Simon Kesting



Merzbau

©Simon Kesting



Merzbau

©Simon Kesting



Merzbau

©Simon Kesting

Der Merzbau ist ein begehbares Raum-Kunstwerk. Es ist in der Sammlung vom Raum U6 aus zugänglich. Die Durchgangsbreite im Eingang beträgt ca. 76 cm, der Raum selbst hat eine betretbare Fläche von ca. 280 x 280 cm. Alternativ gibt es außerhalb des Raumes Texte und Fotografien sowie einen Beitrag in der Audiotour der Sammlung.

Ausstellung Zwischengeschoss



Ausstellung
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Ausstellung
Zwischengeschoss

©Simon Kesting

Ausstellung Z2



Ausstellung Z2

©Simon Kesting



Ausstellung Z2

©Simon Kesting

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 120 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 111 cm

Treppe Museumsplatz / Zwischengeschoss




Treppe
Museumsplatz /
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Treppe
Museumsplatz /
Zwischengeschoss

©Simon Kesting

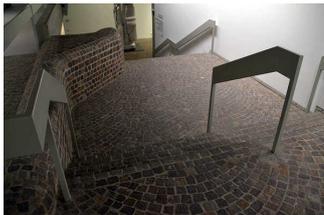

Treppe
Museumsplatz /
Zwischengeschoss

©Simon Kesting


Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug Museumsplatz / Zwischengeschoss

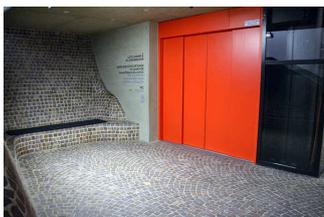

Aufzug
Museumsplatz /
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Aufzug
Museumsplatz /
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Aufzug
Museumsplatz /
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Aufzug
Museumsplatz /
Zwischengeschoss

©Simon Kesting

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 280 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 250 cm

BREITE der Kabine innen: 420 cm

TIEFE der Kabine innen: 215 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 280 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 115 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 110 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 49 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Museumsstraße



Museumsstraße

©Simon Kesting



Museumsstraße

©Simon Kesting



Museumsstraße

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 120 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 360 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Flur Zwischengeschoss



Flur Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Flur Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Flur Zwischengeschoss

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 158 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Auditorium UG



Auditorium UG

©Simon Kesting

Auditorium



Auditorium

©Simon Kesting



Auditorium

©Simon Kesting



Auditorium

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 15 m

TIEFE des Raums: 18 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 575 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 66 cm

Anmerkungen für den Gast: Zugang für Rollstuhlfahrer von Museumsstraße im UG aus. Obere Ränge nur über Treppen erreichbar.

Museumsstraße



Museumsstraße

©Simon Kesting



Museumsstraße

©Simon Kesting



Museumsstraße

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 120 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 360 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

WC Zwischengeschoss



WC Zwischengeschoss

©Simon Kesting



WC Zwischengeschoss

©Simon Kesting



WC Zwischengeschoss

©Simon Kesting



WC Zwischengeschoss

©Simon Kesting



WC Zwischengeschoss

©Simon Kesting

WC Vorraum Zwischengeschoss



WC Vorraum
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



WC Vorraum
Zwischengeschoss

©Simon Kesting

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 2 m

TIEFE des Raums: 2 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC

WC links



WC links

©Simon Kesting



WC links

©Simon Kesting



WC links

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 46 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 79 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 66 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 88 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

WC rechts



WC rechts

©Simon Kesting



WC rechts

©Simon Kesting



WC rechts

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Der Zugang zur Bewegungsfläche rechts oder links vom WC ist eingeschränkt. Die Durchgangsbreite ist: 36 cm.

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 79 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 79 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 82 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Flur Zwischengeschoss



Flur
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Flur
Zwischengeschoss

©Simon Kesting



Flur
Zwischengeschoss

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 158 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

WC Calder-Saal UG



WC Calder-Saal UG,
Transfer von rechts

©Simon Kesting



WC Calder-Saal UG,
Transfer von links

©Simon Kesting

Öffentliches WC

WC Calder-Saal "rechts"



WC Calder-Saal
"rechts"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"rechts"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"rechts"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"rechts"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"rechts"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"rechts"

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 73 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 133 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

WC Calder-Saal "links"



WC Calder-Saal
"links"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"links"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"links"

©Simon Kesting



WC Calder-Saal
"links"

©Simon Kesting

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 145 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 133 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 73 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Flur zum WC Calder-Saal



Flur zum WC Calder-Saal

©Simon Kesting



Flur zum WC Calder-Saal

©Simon Kesting

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 280 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Führungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Simon Kesting



Hilfsmittel


©Simon Kesting

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting

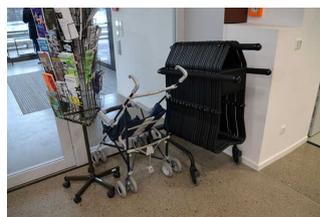

Alarm/Hilfsmittel

©Simon Kesting

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Blinden- und Epilepsiehunde; andere Assistenzhunde auf Anfrage

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator,

Andere angebotene Hilfsmittel: Kinderbuggy, mobile Museumshocker

Anmerkungen für den Gast: Der Audioguide zur neuen Sammlungspräsentation „Abenteuer Abstraktion“ hält eine Spur in deutscher Gebärdensprache bereit.